


Onduļine segums	
dēļu klājs 22x100mm	
spāres 47x150mm u=900mm	
dēļu apšuvums 22x100mm	
lātas vert. 22x50mm	
OSB 3 12mm	
stati 2gb 47x150mm	

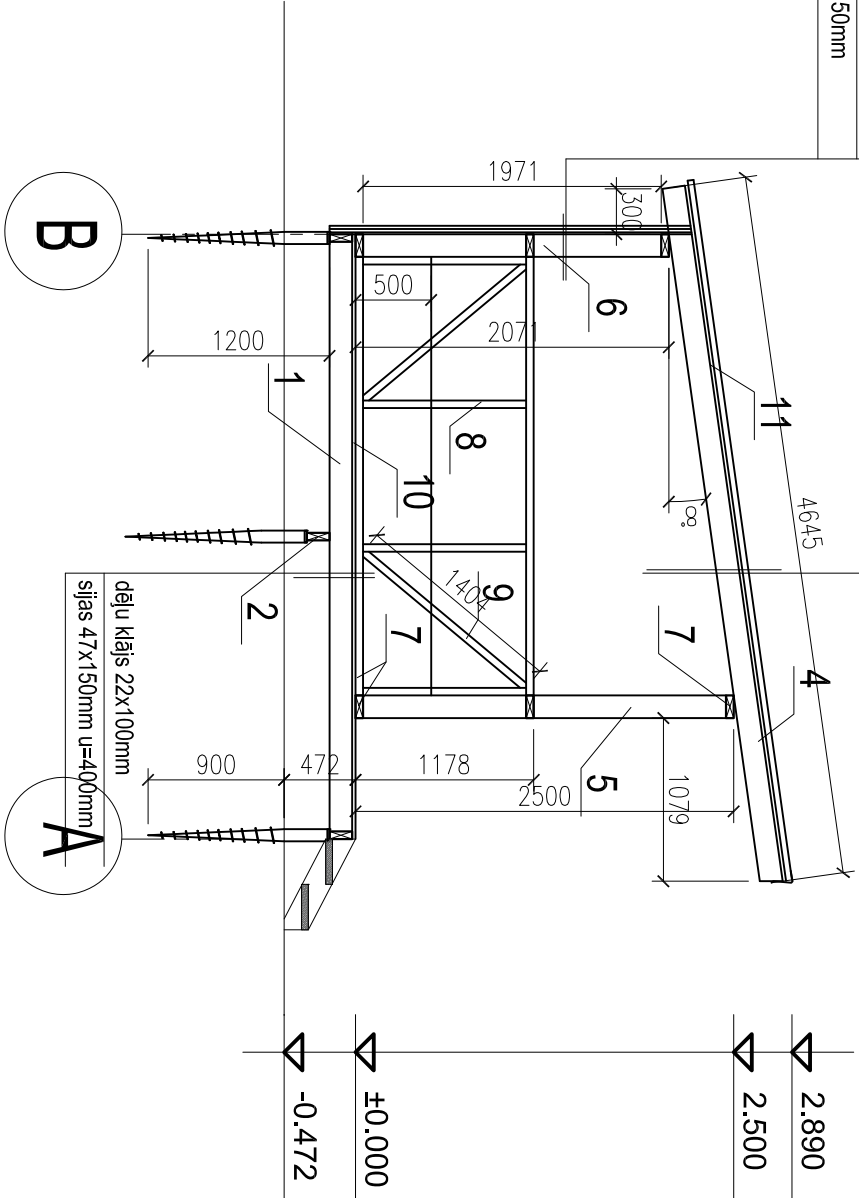

KOKMATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA

Nr. plānā	Nosaukums	Platums mm	Augstums mm	Garums m	Skaits gļ	Σgarums m	m3	m2
1	Sijas	47	150	3,90	12	46,80	0,330	18,44
2	Sijas	47	150	4,50	3	13,50	0,095	5,32
3	Izmijas	47	150	0,35	4	1,40	0,010	0,55
4	Spāres	47	150	4,65	3	13,95	0,098	5,50
5	Stati	94	150	2,40	4	9,60	0,135	4,68
6	Stati	94	150	1,97	4	7,88	0,111	3,85
7	Kopturi (vainags)	47	150	36,70	1	36,70	0,259	14,46
8	Stati	47	150	1,08	8	8,64	0,061	3,40
9	Slipņi	47	150	1,40	6	8,40	0,059	3,31
10	Dēļu klājs	100	22	4,50	40	180,00	0,396	43,92
11	Dēļu klājs	100	22	5,10	47	239,70	0,527	58,49
12	Fas.dēļu apšuvums	100	22	2,40	48	115,20	0,253	28,11
					Kopā:	2,34		190,0

PIEZĪMES

- * Siltnāta koka pārseguma daļa.
- * Ēkas nesošās daļas koka karkasā.
- * Onduļine lokšņu jumta segums.
- * Grīdas konstrukcija - dēļi vai flīzes uz siltnātas betona konstrukcijas.

Būvniecības ierosinātais:			Nojume PII "Kipars"			
Talsu novada pašvaldība			Ozolu iela 2, Pastende, Talsu novads			
reģ.Nr. 90009113532						
Būvproj.vad.	Indra Klavina		11.2021.	GRIEZUMS A-A ; KOKMATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA		
Izstrādāja	Ainārs Klaviņš		11.2021.			
			SIA"SMILŠU PILIS"			
			Būvkomers, reģ. Nr. 3262-R			